


Zu beachten:

- Im Gebäude keine Automatischen Entlüfter verwenden
- SV 2.5 bar befindet sich in der Wärmepumpe
- Magnetitabscheider einbauen

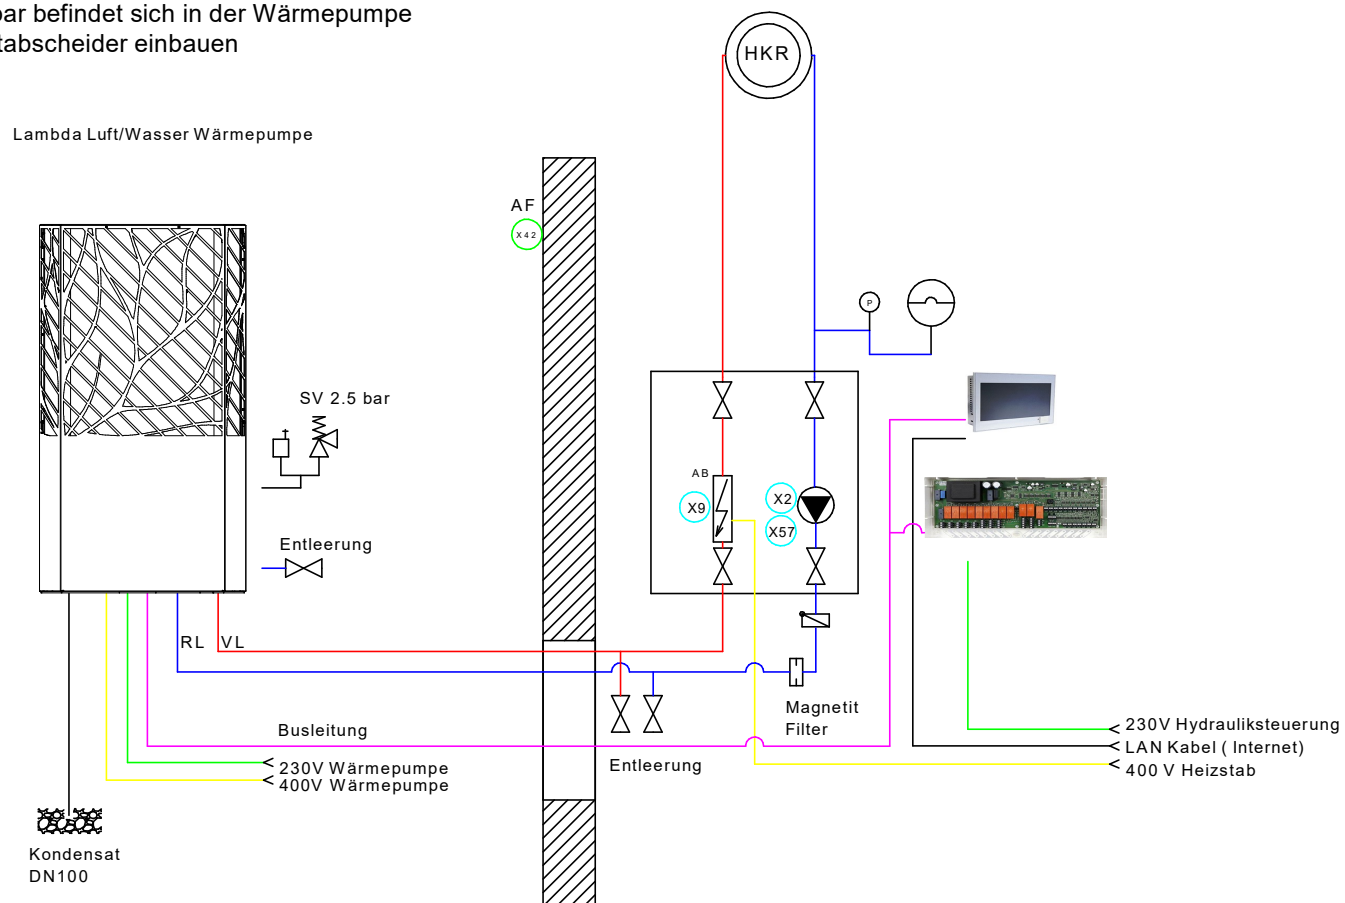

Kein Gewähr auf Richtigkeit.

Das vorliegende Schema stellt ein Funktionsschema dar und muss durch den Planer bzw. Installateur an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden.
Dabei sind sämtliche relevanten Normen und Vorschriften zu beachten.

Bezeichnung:
Prinzipschema ATW_25_001_(WPSM S-1)
Direktkreis

Datum 10/03/2025

Name M.Zorlu