

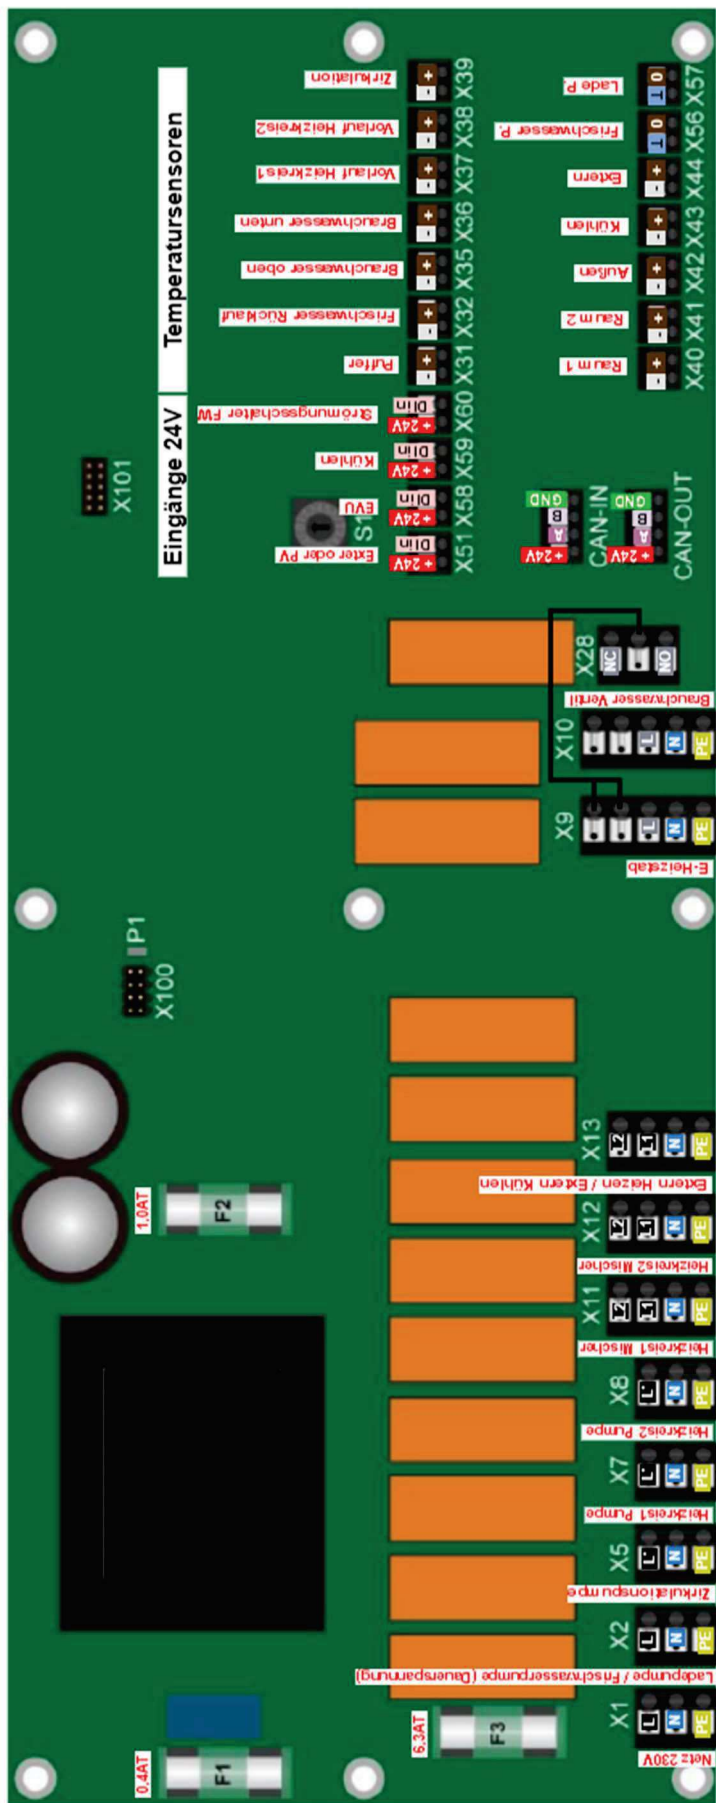


Abbildung 19: Anschlussklemmen AHC Hydraulikregler

230V		potenzialfrei		Temperatursensoren		0-10V / PWM
Heizkreis 1:		Brauchwasser:	Frischwassersystem:	Zirkulation:	Puffer:	
X7 Heizkreis1 Pumpe		X28/X10 Brauchwasser Umschaltventil	X1 Frischwasserpumpe (Dauerspannung)	X5 Zirkulationspumpe	X31: Puffertemperatur	
X11 Heizkreis1 Mischer		X35 Brauchwasser oben	X32 Frischwasser Rücklauf	X39 Zirkulationstemperatur		
X38 Vorlauf Heizkreis2		X36 Brauchwasser unten	X56 Frischwasser Pumpe 0-10V/ PWM			
X40 Raum1			X60 Strömungsschalter			
Wärmepumpe:		Extern Kühlen	E-Heizstab		Sonstiges:	
X2 Ladepumpe (Dauerspannung)		X13/L2 Extern Kühlen Pumpe/USV	X9 E-Heizstab (Klixon + Freigabe)		X42 Außentemperatur	
X57 Ladepumpe 0-10V/ PWM		X45 Extern Kühlen Temperatur				
X58 EVU Sperre		X59 Extern Kühlen Eingang				

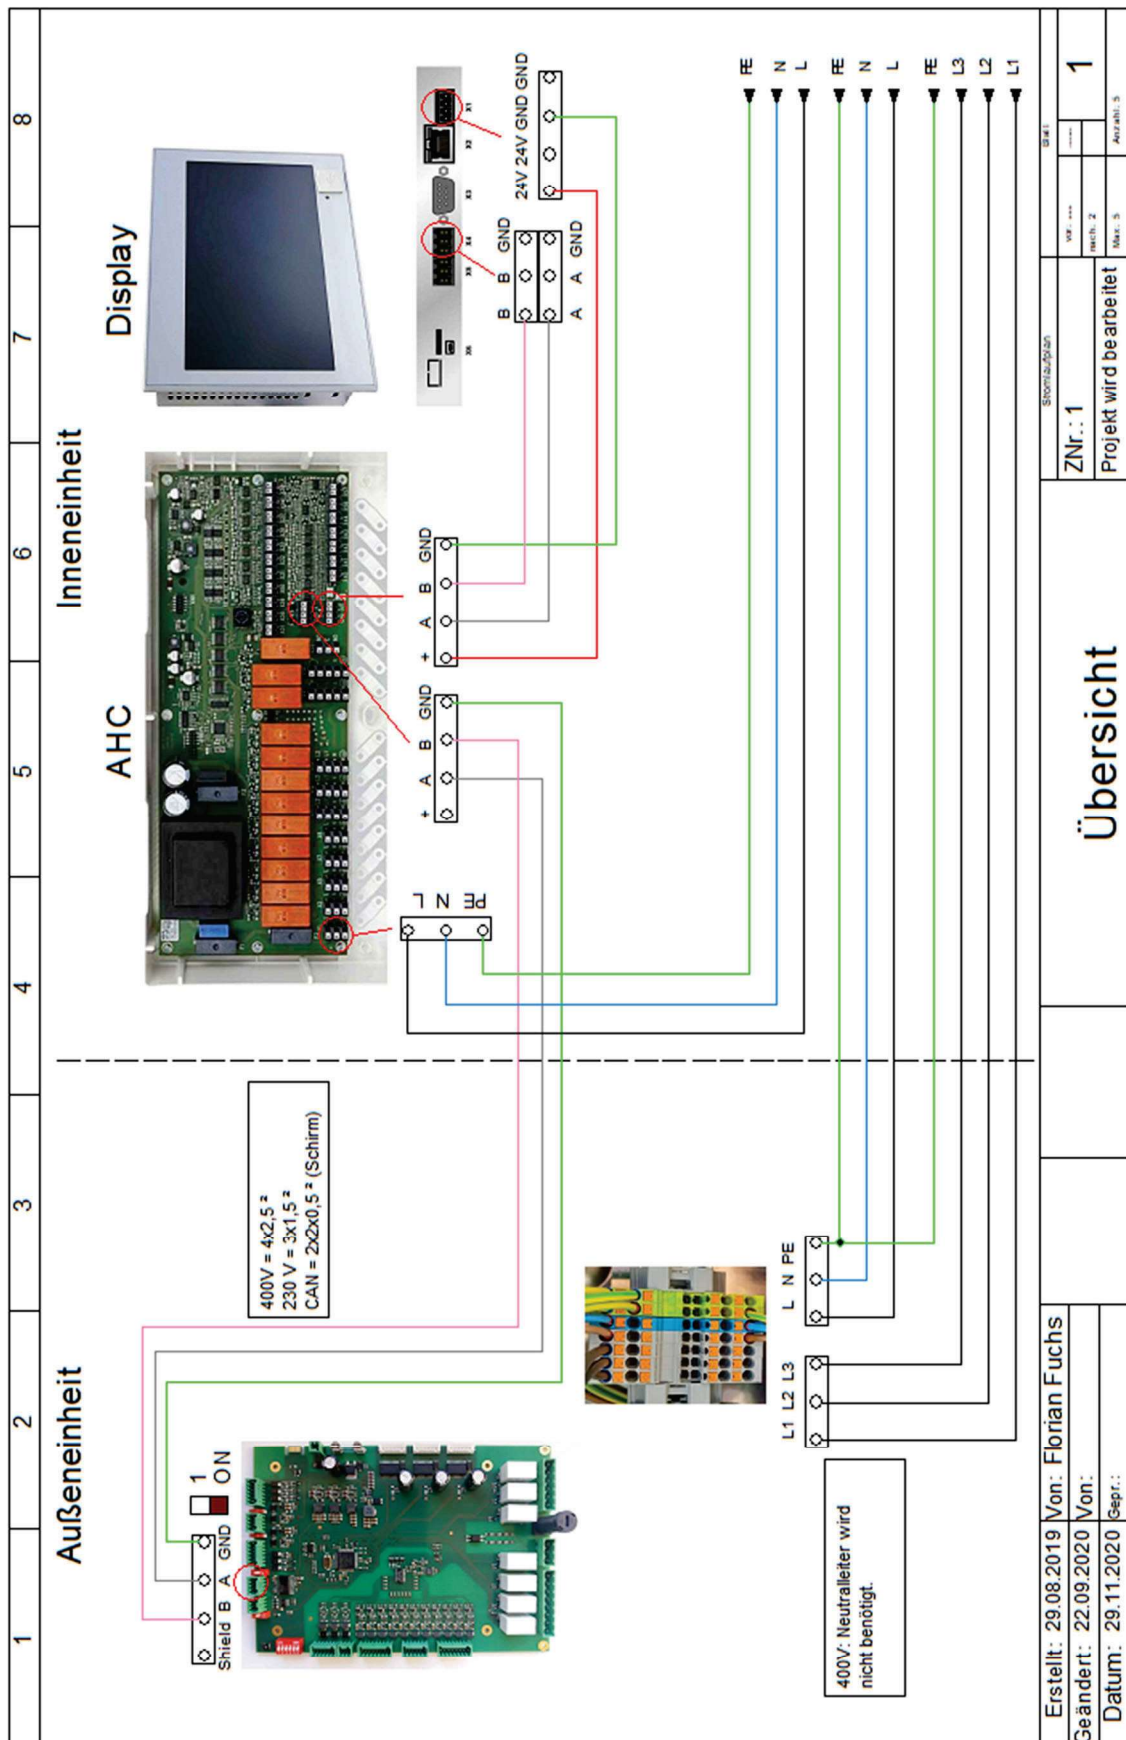


Abbildung 16: Übersicht Verkabelung

Elektrischer Anschluss

